



Direitos autorais reservados. Esse desenho, propriedade exclusiva da BALESTRO, é cedido em caráter confidencial. É proibida a reprodução total ou parcial, assim como a comunicação ou cessão a terceiros de quaisquer dados nele contidos.

ORIGINAL EM VERMELHO/ORIGINAL IN RED

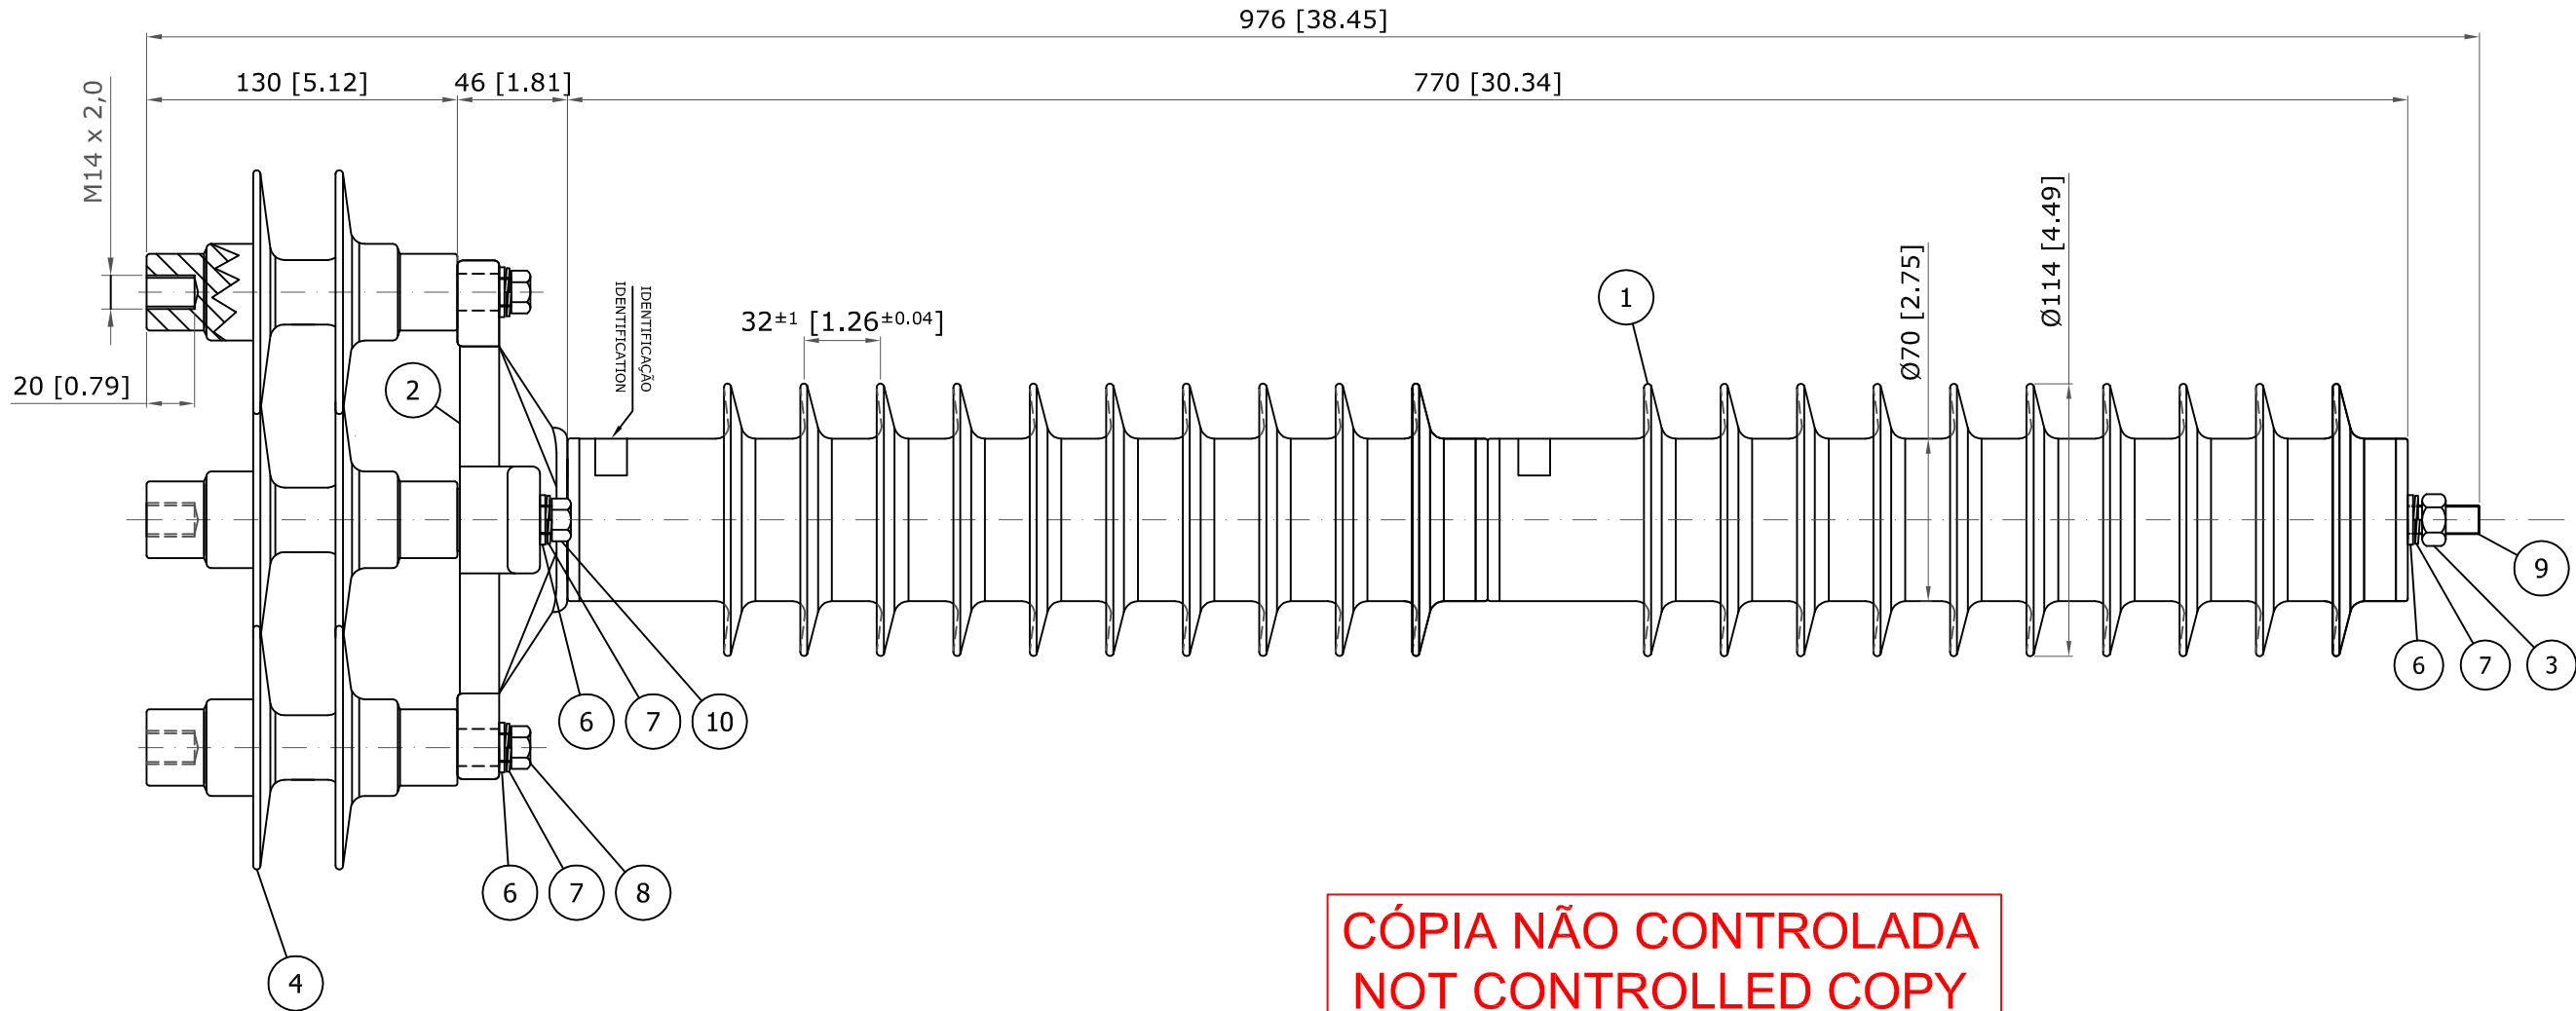

CÓPIA NÃO CONTROLADA
NOT CONTROLLED COPY

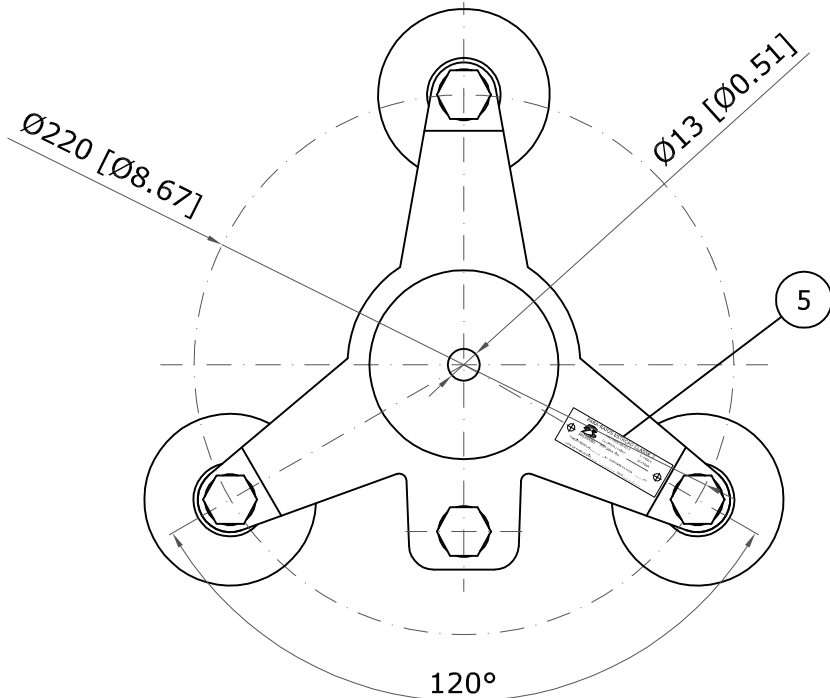

DETALHE DA BASE
BASE DETAIL


NOTA:
DISTÂNCIA DE ARCO: 780mm
DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO: 1510mm
MEDIDAS EM MILIMETROS E [POLEGADAS]

NOTE:
ARC DISTANCE: [30.70]In
CREEPAGE DISTANCE: [59.44]In
MEASURES IN MILLIMETERS AND [INCHES]

10	PARAFUSO SEXTAVADO M12x45mm/ <i>HEXAGONAL SCREW M12x45mm</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
9	PINO ROSCADO M12x50mm/ <i>SCREW PIN M12x50mm</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
8	PARAFUSO SEXTAVADO M12x40mm/ <i>HEXAGONAL SCREW M12x40mm</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
7	ARRUELA DE PRESSÃO M12/ <i>LOCK WASHER M12</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
6	ARRUELA LISA M12/ <i>PLAIN WASHER M12</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
5	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO/ <i>IDENTIFICATION LABEL</i>	AÇO INOX OU ALUMÍNIO/ <i>STAINLESS STEEL OR ALUMINIUM</i>					
4	ISOLADOR POLIMERICO PARA BASE/ <i>POLYMERIC INSULATOR TO BASE</i>	SILICONE/ <i>SILICONE RUBBER</i>					
3	PORCA SEXTAVADA M12/ <i>HEXAGONAL NUT M12</i>	AÇO INOX/ <i>STAINLESS STEEL</i>					
2	BASE 3 FUROS/ <i>BASE 3 HOLES</i>	ALUMÍNIO/ <i>ALUMINIUM</i>					
1	INVÓLUCRO/ <i>HOUSING</i>	SILICONE/ <i>SILICONE RUBBER</i>					
POS.	DESCRIÇÃO/ <i>DESCRIPTION</i>	MATERIAL					
BALESTRO MOGI MIRIM - SP CONJUNTO DE MONTAGEM PÁRA-RAIOS POLIMÉRICO MOD. PBPE – 72/10/2/N/A 10KA CLASSE 2, FIXAÇÃO POR BASE FIXA 3 FUROS COM BASE ISOLANTE, TERMINAL DE LINHA PRISIONEIRO <i>MOUNTING KIT POLYMERIC SURGE ARRESTER MODEL PBPE 72/10/2/N/A 10ka – CLASS 2, FIXED BY 3 HOLES BASE WITH INSULATING BASE, LINE FITTING SCREW PIN</i>							
		03	Retirado conector no detalhe da base/ <i>Connector removed in base detail</i>			18/11/13	
		02	Rosca base isolante/ <i>Insulating base thread</i>			26/06/13	
		01	Revisão layout e aumento no invólucro <i>Housing increase and layout revision</i>			21/05/12	
		REV	MODIFICAÇÃO/ <i>MODIFICATION</i>	VISTO	DATA		
CLIENTE/ <i>CUSTOMER</i>		DES: GUSTAVO N.	19/10/09	DES. NUMERO/ <i>DWG. NUMBER</i>	EDICAO/ <i>EDITION</i>	ESC/ <i>SCALE</i>	TOL. GERAL/ <i>TOLERANCE</i>
UTE		VER:	19/10/09	4T50640/3	01	S/E	±10 [±0.39]
		APR:	19/10/09	SUB.DES:			

ORIGINAL EM VERMELHO

Direitos autorais reservados. Esse desenho, propriedade exclusiva da BALESTRO, é cedido em caráter confidencial. É proibida a reprodução total ou parcial, assim como a comunicação ou cessão a terceiros de quaisquer dados nele contidos.

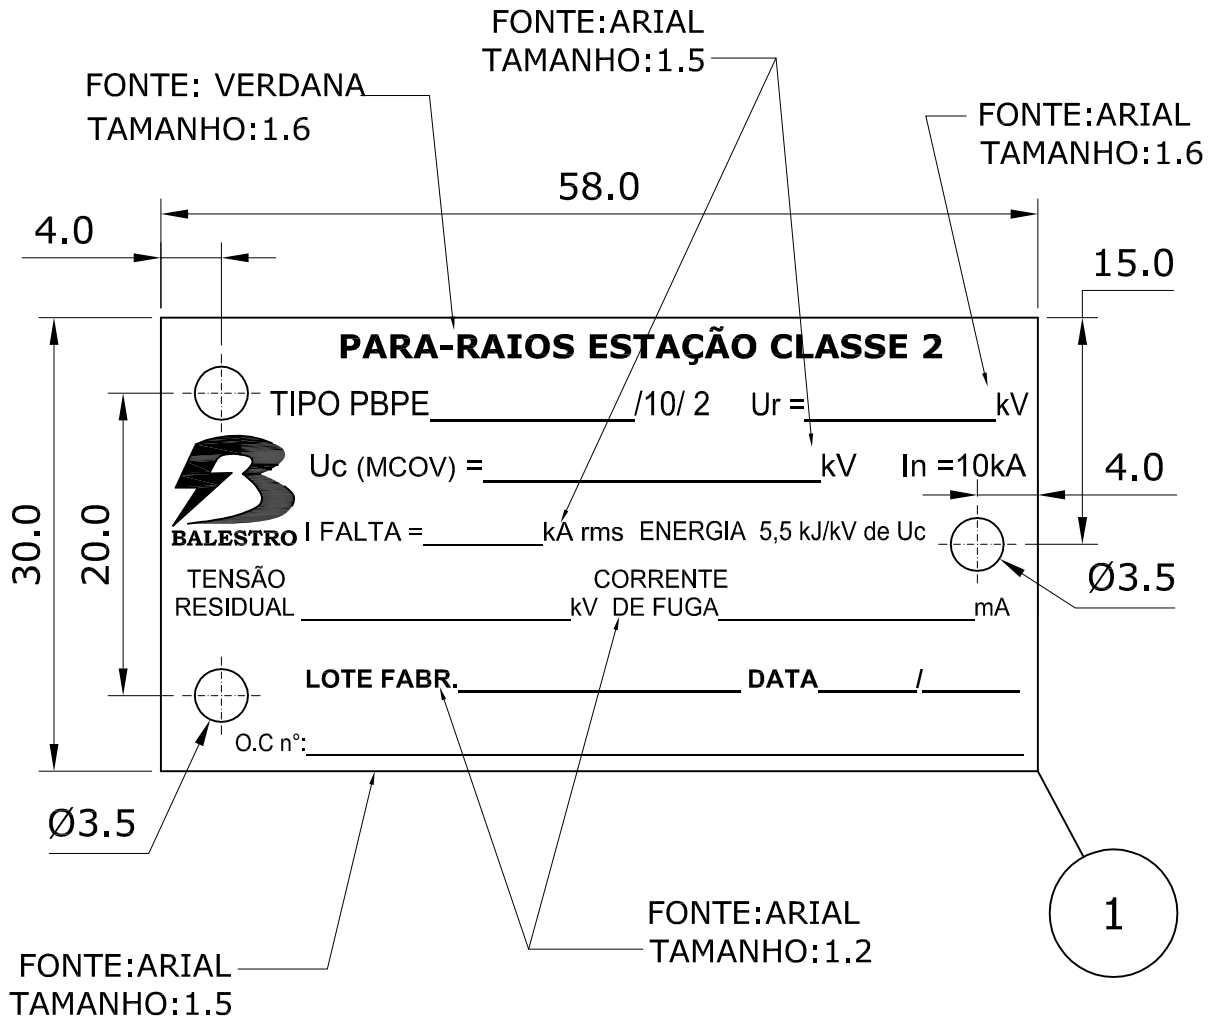

CÓPIA NÃO CONTROLADA

NOTA:
MEDIDAS EM MILÍMETROS

1	ETIQUETA			ALUMÍNIO				
POS.	DESCRIÇÃO			MATERIAL				
BALESTRO MOGI MIRIM - SP								
ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO UNIVERSAL DE PARA-RAIOS ESTAÇÃO TIPO PBPE CLASSE 2 PARA BASE 3 FUROS				03	Revisão Layout etiqueta		10/01/12	
				02	ALTERAÇÃO CAMPO " 1 FALTA " ESPAÇO PARA GRAVAÇÃO		28/07/10	
				01	Revisão Geral		10/11/05	
				REV.	MODIFICAÇÃO	APROV.	DATA	
CLIENTE:		DES.:ADEMIR	27/09/05	DES. NÚMERO: 4K53064/4		EDIÇÃO: 01	ESCALA: 2:1	TOL. GERAL: ±0.5
		VER.:	27/09/05					
		APR.:	27/09/05	SUB. DES.:				