

REFERENCIAS.-


N°	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PNL 50-50-6 según DIN 1028	2	Acero galv.*
2	PNL 50-50-6 según DIN 1028	2	Acero galv.*

*El perfil PNL 50-50-6 se podrá sustituir por PNL 2"x 2"x 1/4"

* Los agujeros para el montaje del equipo se realizaran de acuerdo a este y las dimensiones se verificaran en obra.-

* El largo del bastidor se verifica en obra.

B	Seccionador	Seccionador sólo PAT
	500mm	230mm

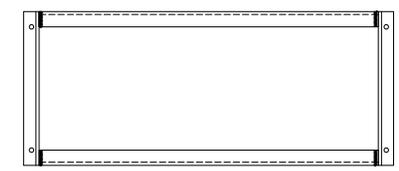

MODIFICACIONES A LA VERSION 10/2005
 1) SE REALIZAN CAMBIOS EN LAS OBSERVACIONES DE LAS REFERENCIAS
 2) SE MODIFICA EL ANCHO (B) DEL BASTIDOR

MODIFICACIONES A LA VERSION 06/2011
 1) SE REALIZAN CAMBIOS EN LAS OBSERVACIONES DE LAS REFERENCIAS

GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA BASTIDOR PARA SECCIONADOR 30kV (adosado a la pared) (ETMB5)			
CONTIENE HERRAJES DE ESTACIONES - INTERIOR	N° PLANO	ESCALA 1:10	

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 12/1995	INES ALMARAZ	ERLING HOLT	054175/03
VERSION ACTUAL 02/2013	FILOMENA RAVA	HORACIO RAMIREZ	SUPERVISOR MARCELO MULA
ARCHIVO	AA-DIBUJ\03-MATERIALES\G21-ESTACIONES\HERRAJES\INTERIORES		