



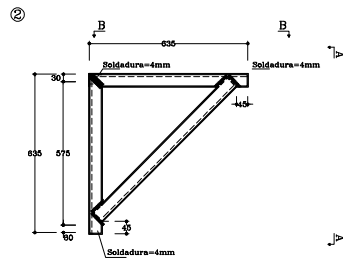


PLANTA




Vista B-B



REFERENCIAS. -

Nº	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PXC 10 según DIN 1028	2	Acero estroc. galvanizado
2	Marco PNL 50-50-6 según Din 1028	4	Acero estroc. galvanizado
3	Planchuela e=6mm	3	Acero estroc. galvanizado
4	Bulón #18 c/tuerca, arandela y contratuerca	4	Acero galv.
5	Bulón #12 c/tuerca, arandela y contratuerca	12	Acero galv.

*El perfil PNL 50-50-6 se podrá sustituir por PNL 2"x 2"x 1/4"



UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Plano de la Luz P/5 tel 2099560 Fax: 2083084 gs@ute.com.pe pn@ute.com.pe www.ute.com.pe			
PLANO NORMALIZADO BASTIDORES PARA DESCARGADORES 6.15, 22 Y 30kV en pared (EIMB9)			
TITULO	HERRAJES DE ESTACIONES - INTERIOR	Nº PLANO	ESCALA
			1:100
FECHA	FECHAS	REVISORES	CODIGO
			054179
VERSION ORIGINAL	03/96		DIPIE ROYTOR
VERSION ACTUAL	06/07	Ines Almaraz	Eding Hoch
ARCHIVO	A.A.DIBU/D.ESTACIONES/g27/HERRAJES/INTERIORES/inter 054179.dwg		