



①



ALZADO

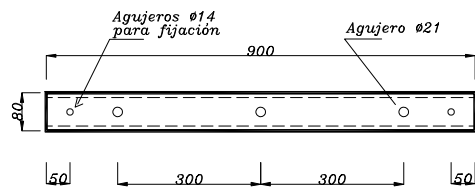


PLANTA

REFERENCIAS. -

N°	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PNU 80 segun DIN 1026	1	Acero estruc.*
2	Perno de anclaje 1/2" x 4"	2	Acero galv.*

* Con 3 manos de antióxido más 3 manos de pintura esmalte sintético RAL 700A o similar. -

* Los agujeros para el montaje del equipo se realizaran de acuerdo a este y las dimensiones se verificaran en obra. -



Pcio.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proyml@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO **SOPORTE DE AISLADORES PARA BUS BARRA 6 Y 15kV(ETMS1)**

TEMA	HERRAJES DE ESTACIONES - INTERIOR	N° PLANO	ESCALA
			1:100

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 12/95			054180
VERSION ACTUAL 05/01	Ines Almaraz	Erling Holt	SUPERVISOR
			Ines Almaraz

ARCHIVO	AA-DIBUJ/D-ESTACIONES/g21/HERRAJES/INTERIORES/etms1-054180.dwg
---------	----------------------------------------------------------------