


PLANTA




ALZADO



PLANTA



ALZADO

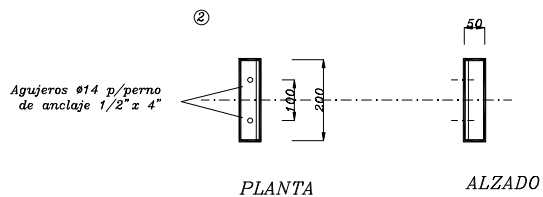

REFERENCIAS. -

N°	TIPO	CANT	MATERIAL
1	PNL 50-50-6 segun DIN 1028	2	Acero estruc.*
2	PNL 50-50-6 segun DIN 1028	2	Acero estruc.*

\*El perfil PNL 50-50-6 se podrá sustituir por PNL 2"x 2" x 1/4"

\* Con 3 manos de anticorrosivo mas 3 manos de pintura esmalte sintético RAL 700A o similar. -

\* Los agujeros para el montaje del equipo se realizaran de acuerdo a este y las dimensiones se verificaran en obra. -

**UTE** GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION  
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pc:io.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proyomi@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO SOPORTE PARA TRANSFORMADORES DE MEDIDA 6 Y 15kV (p/fijacion en ventana)(ETMS8)

TEMA HERRAJES DE ESTACIONES - INTERIOR Nº PLANO ESCALA 1:100

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO	054187
VERSION ORIGINAL	12/95		SUPERVISOR	
VERSION ACTUAL	06/01	Ines Almaraz	Erling Holt	Ines Almaraz
ARCHIVO	AA-DIBUJ/D-ESTACIONES/g21/HERRAJES/INTERIORES/etms8-054187.dwg			