


VISTA INFERIOR

VISTA SUPERIOR

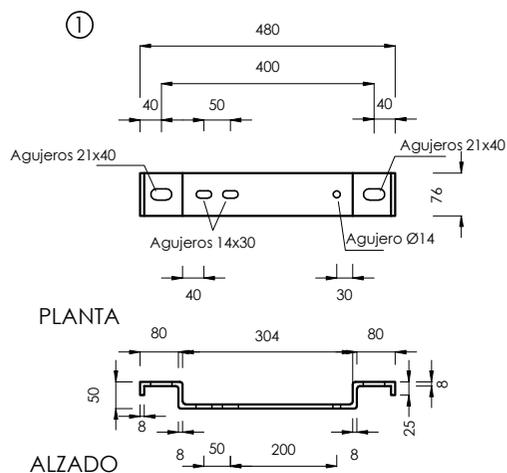

②

Bulón Ø12 con tuerca, arandela plana y de presión.



REFERENCIAS.-

Nº	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	Planchuela e=7.6	1	Ac.estruc.galv.
2	Bulón Ø12x45 c/tuerca arandela arandela plana y de presión.	2	Ac. galv.

UTE GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Pcio.de la Luz P/5 Tel 2090560 Fax: 2083084 - nordis@ute.com.uy - proymi@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

PLANO NORMALIZADO

SOPORTE PARA INTERRUPTOR TETRAPOLAR C/FUSIBLE B.T. EN SEA DE 1 APOYO

TEMA	HERRAJES PARA SEA Y LINEAS AEREAS DE BT	Nº PLANO	ESCALA
			1:10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 07/01	Dario Gomez	J. Carballo	059403
VERSION ACTUAL 05/03	Jaime Terzano	J. Carballo	SUPERVISOR
			Ines Almaraz

ARCHIVO	AA-DIBUJ/D-SEA/BT/059403.dwg
---------	------------------------------