
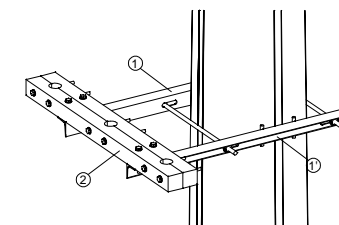


REFERENCIAS.-

Nº	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 75-75-8 L=1175 mm según DIN 1028	1	Ac.estru.galv.
1'	PNL 75-75-8 L=1175 mm según DIN 1028	1	Ac.estru.galv.
2	Escuadria 3"1/2 x 3"1/2 L=1280 mm	2	Madera dura Curupay o lapacho
3	Esparrago W Ø3/4" x640 c/arandela, tuerca y contratuerca	2	Acero galv.
4	Bulón M Ø12x220 c/2 arandelas, 2 arand. de presion y tuerca	6	Acero galv.
5	Bulón M Ø12x120 c/2 arandelas, 2 arand. de presion y tuerca	4	Acero galv.

Criterio para el acotado de correderas:



MODIFICACIONES A LA VERSION 10/08
SE ESPECIFICA ROSCA WITHWORTH EN ESPARRAGO Ø3/4"
SE ESPECIFICA ROSCA METRICA EN BULON Ø12



Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy

TEMA

HERRAJE PARA CEPO GRANDE

CONTIENE

TRANSICION CABLE-LINEA 30 kv (15m-18m)

Nº PLANO

ESCALA

1/20

FECHA

TECNICO

DIBUJANTE

CODIGO

065985/02

VERSION ORIGINAL 02/06

MARCELO PEREZ

M BELLAGAMBA

SUPERVISOR

VERSION ACTUAL 05/12

IRENE FIERRO

HORACIO RAMIREZ

MARCELO MULA

ARCHIVO

ARCHIVO