


REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 2"x2"x3/16" L=986	1	Acero galv.
2	PNL 2"x2"x3/16" L=986	1	Acero galv.
3	PNL 2"x2"x3/16" L=770	2	Acero galv.
4	PNL 2"x2"x3/16" L=770	1	Acero galv.
5	PNU 80 L=170	2	Acero galv.
6	Bulón Ø16x50 c/tuerca y arandela de presión	6	Acero galv.
7	Bulón Ø16x500 c/tuerca y arandela de presión	2	Acero galv.

NOTAS: * Medidas expresadas en mm.-

Criterio para el acotado de correderas:

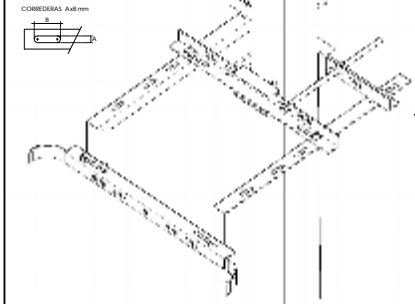

MODIFICACIONES A LA VERSION 07/04
 1) SE MODIFICA LONGITUD DEL BIELÓN REF 6 (DE 480mm A 500mm)
 2) SE MODIFICA LARGO PNL REF 3
 3) SE MODIFICA UBICACION DE CUBRICO PARA PUESTA A TERESA REF 1 Y REF 2
 MODIFICACIONES A LA VERSION 09/07
 SE CAMBIA CODIGO DEL DIBUJO
 MODIFICACIONES A LA VERSION 04/2014
 SE AGREGA APUNTA ESCALERA

UTE GERENCIA SECTOR
 PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email pedro@ute.com.pe pc@ute.com.pe

PLANO NORMALIZADO: HERRAJES SOPORTE PARA CAJA C.D. Y C.G.P.

TEMA: HERRAJES PARA EQUIPOS BT N° PLANO: ESCALA: 1:10

FECHA: 12/14	TECNICO	BOJILLANTE	ORDEN: 069922/02
VERSION ORIGINAL: 05/03	J. TERZANO	DANIEL MARIBENA	SUPERVISOR
VERSION ACTUAL: 12/14	FEDERICO BIVAS	MAGDALENA DANISE	EL COMENA BAVA
PROYECTO:	ALCIBIR PUNTA MATA REDES VERDES Y NEGRO PNUC (SOPORTE) VOL 12, 2014 (REV)		