
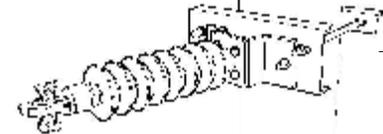


REFERENCIAS.-

N°	DENOMINACION	CANT.	MATERIAL
1	PNL 75-75-8 L=540 según DIN 1028	1	Acero galvanizado
2	PNC 22 L=540 según DIN 1026	1	Acero galvanizado
3	Esparrago W Ø3/4" L=580 con 2 arandelas, 2 tuercas y 2 contratuercas	2	Acero galvanizado
4	Bulon W Ø3/4" L=80 con arandela, arandela de presión y tuerca	2	Acero galvanizado

Criterio para el acotado de correderas:



Nota: Todas las medidas estan expresadas en mm.

MODIFICACIONES A LA VERSION 09/2013
Se agrega agujero a ref. 2

UTE GERENCIA SECTOR
PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email nordis@ute.com.uy - pcya.red@ute.com.uy
PLANO NORMALIZADO

SOPORTE HORIZONTAL PARA LINE-POST

TEMA	TRANSICION CABLE-LINEA / CRUCE DE VIA FERREAS	N° PLANO	ESCALA
			1/10

FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL 09/2013	FILOMENA RAVA	HORACIO RAMIREZ	069932/02
VERSION ACTUAL 11/2019	RODRIGO BLANCO	RODRIGO BLANCO	SUPERVISOR
ARCHIVO	ARCHIVO		FILOMENA RAVA