


REFERENCIAS-

Nº	DESIGNACION	CANT.	MATERIAL
1	PIU 80 según DIN 1028	1	Acero galvanizado
2	PIU 80 según DIN 1028	1	Acero galvanizado
3	Varilla macanota Ø 14x16/20 con 2 arandelas planas, 2 tuercas y 2 contratuercas	4	Acero galvanizado

NOTA: Todas las medidas estan expresadas en mm.

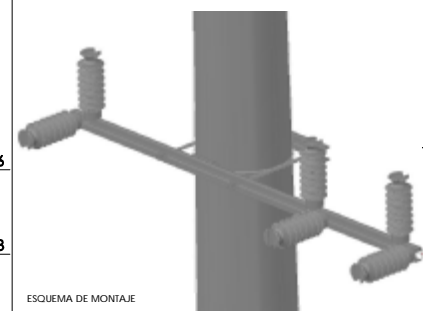

ESQUEMA DE MONTAJE

MODIFICACIONES A LA VERSION MESA/ANO DESCRIPCION

UTE GERENCIA SECTOR PROYECTOS Y NORMALIZACION
GERENCIA DIVISION REDES DE DISTRIBUCION

Palacio de la Luz, Piso 5 Tel 2090560 Fax 2083084 Email pedro@ute.com.uy pcc@red@ute.com.uy			
PLANO NORMALIZADO			
HERRAJE LARGO P/SOPORTE AISLADORES 30kV			
TEMA	TRANSICION CABLE-LINEA 30kV (15m-18m)	Nº PLANO	ESCALA
			1:5
FECHA	TECNICO	DIBUJANTE	CODIGO
VERSION ORIGINAL	05/0514	MARCOS ARBIA	HORACIO RAMBIZ
VERSION ACTUAL			
PROYECTO	AA-DIBUJOS-HERRAJES		ROSEMENA BAVA